

クリーニング所(一般) の て び き

葛飾区保健所

生活衛生課 環境衛生担当係

〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内


電話 03(3602)1242

ファックス 03(3602)1298

※てびきには、主な構造設備基準・衛生管理基準が掲載されていますが、
全ての基準が掲載されているわけではありません。
申請予定の方はインターネット等を利用し、関係法令をご確認ください。



クリーニング所(一般)開設までの手続き

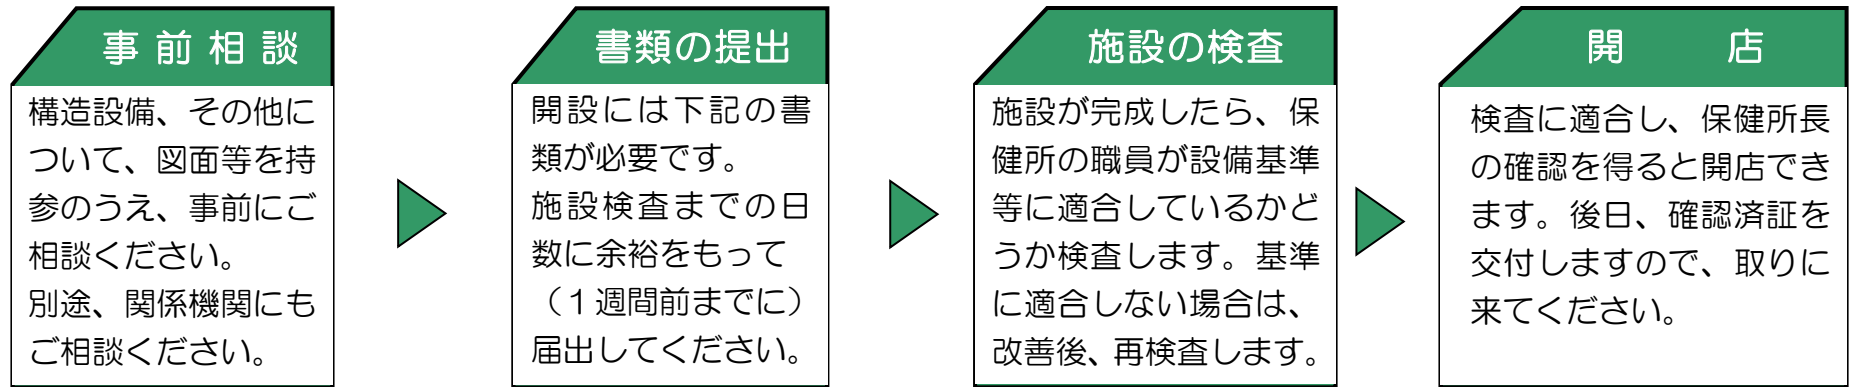

開設時に必要な書類

- クリーニング所開設届
 - 構造及び設備の概要（一般）
 - ❖ 施設の平面図、施設付近の見取り図
 - 営業者等の本籍、住所、氏名、生年月日
 - 従事者中のクリーニング師の氏名、本籍、住所、生年月日、登録番号
 - クリーニング師免許証（本証提示、コピー不可）
 - 営業者が法人の場合：法人の登記事項証明書（6か月以内のもの）（原本提示、コピー不可）
 - 他にクリーニング所を開設している場合：クリーニング所の名称・所在地・従事者数・
従事者にクリーニング師がいる時はその氏名の記載された書類
- ※ このほか、検査手数料が 16,000 円かかります。

(例) クリーニング所 (一般) 構造設備概要

区分処理・格納設備


- 洗濯、仕上をそれぞれしていない物と済んだ物で容器を分け、扱うようにしてください。
- 消毒が必要な洗濯物（詳しくはP.5参照）は他の洗濯物と分けて、洗濯前に消毒してください（洗濯が消毒の効果を有する方法の場合は消毒の必要はありません）。

利用者に対する苦情の申出先

- クリーニング所の名称・所在地・電話番号を店頭に掲示してください。

受取り、引渡し場

- 仕上りと洗濯していない物が混ざらないよう分けて受渡していただけるカウンターにしましょう。



換気・採光・照明

- 採光、照明及び換気を十分に確保してください。
- ※テトラクロロエチレン使用施設では所内のテトラクロロエチレン濃度を25ppm以下に保つように換気設備を設けましょう。

テトラクロロエチレンの貯蔵及び蒸留残さ物等の保管

- 貯蔵・保管する場所は、床面をコンクリート、タイル等の水が浸みこまない材質のものとし、直射日光及び雨水を防ぐ構造にしてください。
- 貯蔵タンク及び保管容器は、密閉でき、溶剤が漏れたり、腐食しないものにして下さい。

ドライ設備


- テトラクロロエチレンを使用する場合は、
 - ・ 排液処理装置
 - ・ 溶剤蒸気回収装置
 を設置してください。

業務用機械

- 洗い場のあるクリーニング所では、業務用の洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上、備えてください（ただし、脱水機の機能がある洗濯機の場合は、脱水機を備える必要はありません）。

洗い場の床

- コンクリート、タイル等の水が浸みこまない材質のものとして下さい。
- 適当な勾配と排水口を設けてください。

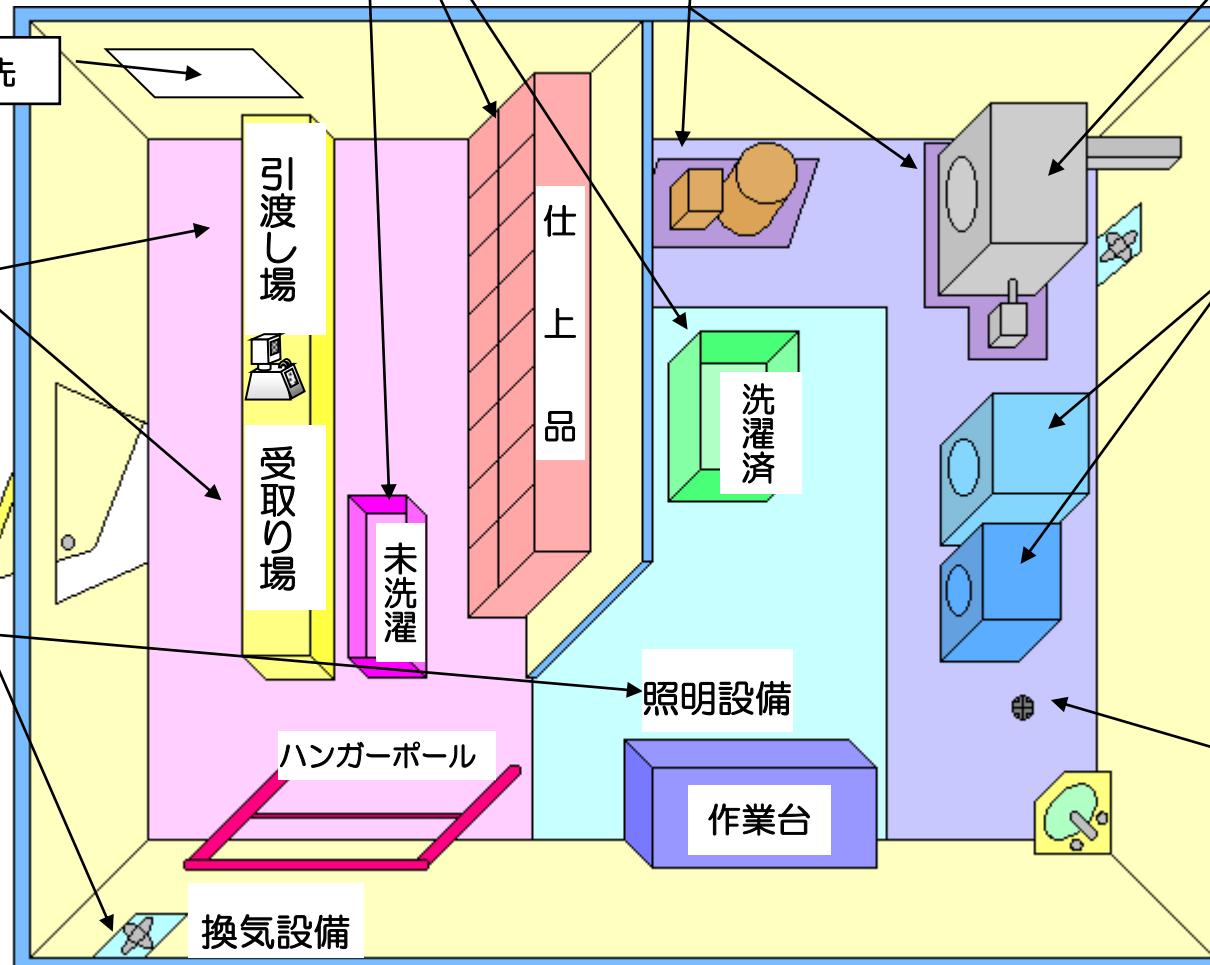

クリーニング所の各種届出手続きについて

～下記のような場合には届出が必要です～

◆ 新規開設届

- 営業者が変わる（個人→法人・法人→個人なども含む）
- 施設を移転する（仮店舗も含む）
- 施設を大規模に増改築する…既に確認した施設と同一性を失う場合等
（例えば、施設のおおむね 100%以上の増築又は 50%以上の改築）
- 施設を建て替える 等

必要書類

- * P.1「開設時に必要な書類」をご覧ください。

◆ 変更届

- 法人の（商号、事務所所在地、代表者等）が変わった
- 営業者の住所が変わった
- 店名が変わった
- 施設を小規模に増改築した
（例えば、施設のおおむね 100%未満の増築又は 50%未満の改築）
- クリーニング師を新たに雇用した、店舗間で異動した、
クリーニング師が退職した
- 従事者数が変わった 等

上記以外にも構造設備基準にかかわるもの（機械、設備の
配置など）が変わる場合は変更届が必要です。

*施設、構造設備の変更については事前にご相談ください。

必要書類

- * 変更届
- * 変更した内容のわかる書類
（履歴事項全部証明書（法人の場合）、施設設備図面 等）

◆ 承継届

- 営業者（個人）が死亡し、相続をした
- 法人が合併・分割した 等

*法人の合併・分割による手続きについては事前にご相談ください。

必要書類（個人の場合）

- * 承継届
- * 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- * 被相続人及び相続人全員の関係がわかる戸籍の全部事項証明書
- * 相続人全員の同意書（相続人が 2 人以上の場合）

必要書類（法人の場合）

- * 承継届
- * 法人の登記事項証明書

◆ 廃止届

- 営業をやめた

必要書類

- * 廃止届

ご不明な点は保健所までお問い合わせください。

クリーニング師免許証の手続きについて

★ 新規申請

- 東京都の試験に合格し、合格証明書の交付を受けた

必要書類

- * 免許申請書
- * 戸籍謄本または抄本（6か月以内のもの）
- * 合格通知書（原本）

※このほか、手数料が5,900円かかります。

★ 書換申請

- 本籍、氏名等の記載内容が変わった

必要書類

- * 免許証書換・訂正交付申請書
 - * 戸籍謄本または抄本（6か月以内のもの）
- ※このほか、手数料が4,300円かかります。

★ 再交付申請

- 免許証を紛失した、破った、汚した 等

必要書類

- * 免許証再交付申請書
 - * 汚した場合は、汚損した免許証
 - * 紛失した場合は免許証の番号の控え
- ※このほか、手数料が5,100円かかります。

免許証の申請についての問い合わせ先

◎東京都の免許証の場合

- ・ 住所地が東京都内
→ 住所地を管轄する保健所
- ・ 住所地が東京都以外
→ 東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係

☎03-5320-4358

◎東京都以外の免許証の場合

- 各都道府県の衛生部、保健所等

クリーニング師試験についての問い合わせ先

東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係

☎03-5320-4358

衛生管理の徹底をお願いします

施設 の 清潔	<ul style="list-style-type: none"> 施設は常に整理整頓し、清潔に保ってください。 受渡し・シミ抜き・仕上げの作業台、洗濯物の収納容器、洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機などの洗濯物が触れる部分は清潔に保ち、随時消毒しましょう。
換気・採光・照明	<ul style="list-style-type: none"> クリーニング所内の換気、採光及び照明を十分に確保しましょう。 <hr/> <p style="text-align: center;">テトラクロロエチレンを使用する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ドライ機の稼働中は十分に換気をしてください。 所内のテトラクロロエチレン濃度を 25ppm 以下に保ちましょう。
洗濯物の取扱	<ul style="list-style-type: none"> 受渡し場及び洗い場では、洗濯していない物と洗濯済みの物、仕上をしていない物と仕上済みの物を明確に分けて扱きましょう。 消毒が必要な洗濯物[*]は、他の洗濯物と分けて、洗濯前に消毒してください。 (洗濯が消毒の効果を有する方法の場合は消毒の必要はありません) <p>※消毒が必要な洗濯物とは…伝染性病原菌汚染のおそれのあるもの、おむつ、パンツ類、手ぬぐい、タオル類、病院等の寝具類</p>
溶 剤	<ul style="list-style-type: none"> 溶剤は、密閉容器に入れ、日光の当たらない場所に保管してください。 蒸発残さ物等の汚染物は密閉できる専用容器に入れて、産業廃棄物として適正に処理してください。 <hr/> <p style="text-align: center;">テトラクロロエチレンを使用する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 排液、排ガスはそれぞれの処理装置を設け適切に処理しましょう。
利用者への説明	<ul style="list-style-type: none"> 利用者に対し、苦情の申出先を明示（掲示と書面の配布）します。 洗濯物を受け取る時は、洗濯物の処理方法や、衣類のトラブル発生等の可能性について説明し、利用者の了承の上で処理を行ってください。
研 修 ・ 講 習	<ul style="list-style-type: none"> クリーニング師はクリーニング所で働き始めて 1年以内に研修を受け、その後は、3年に1回、研修を受けてください。 クリーニング業務に従事する者の5人に1人に対し、3年に1回、講習を受けさせてください。 (研修を受けたクリーニング師は講習を受けた者とする) <p style="text-align: center;">問い合わせ先</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p style="text-align: center;">公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター 〒150-0012 渋谷区広尾5-7-1 東京都広尾庁舎内 ☎ 03-3445-8751 (代表)</p> </div>